

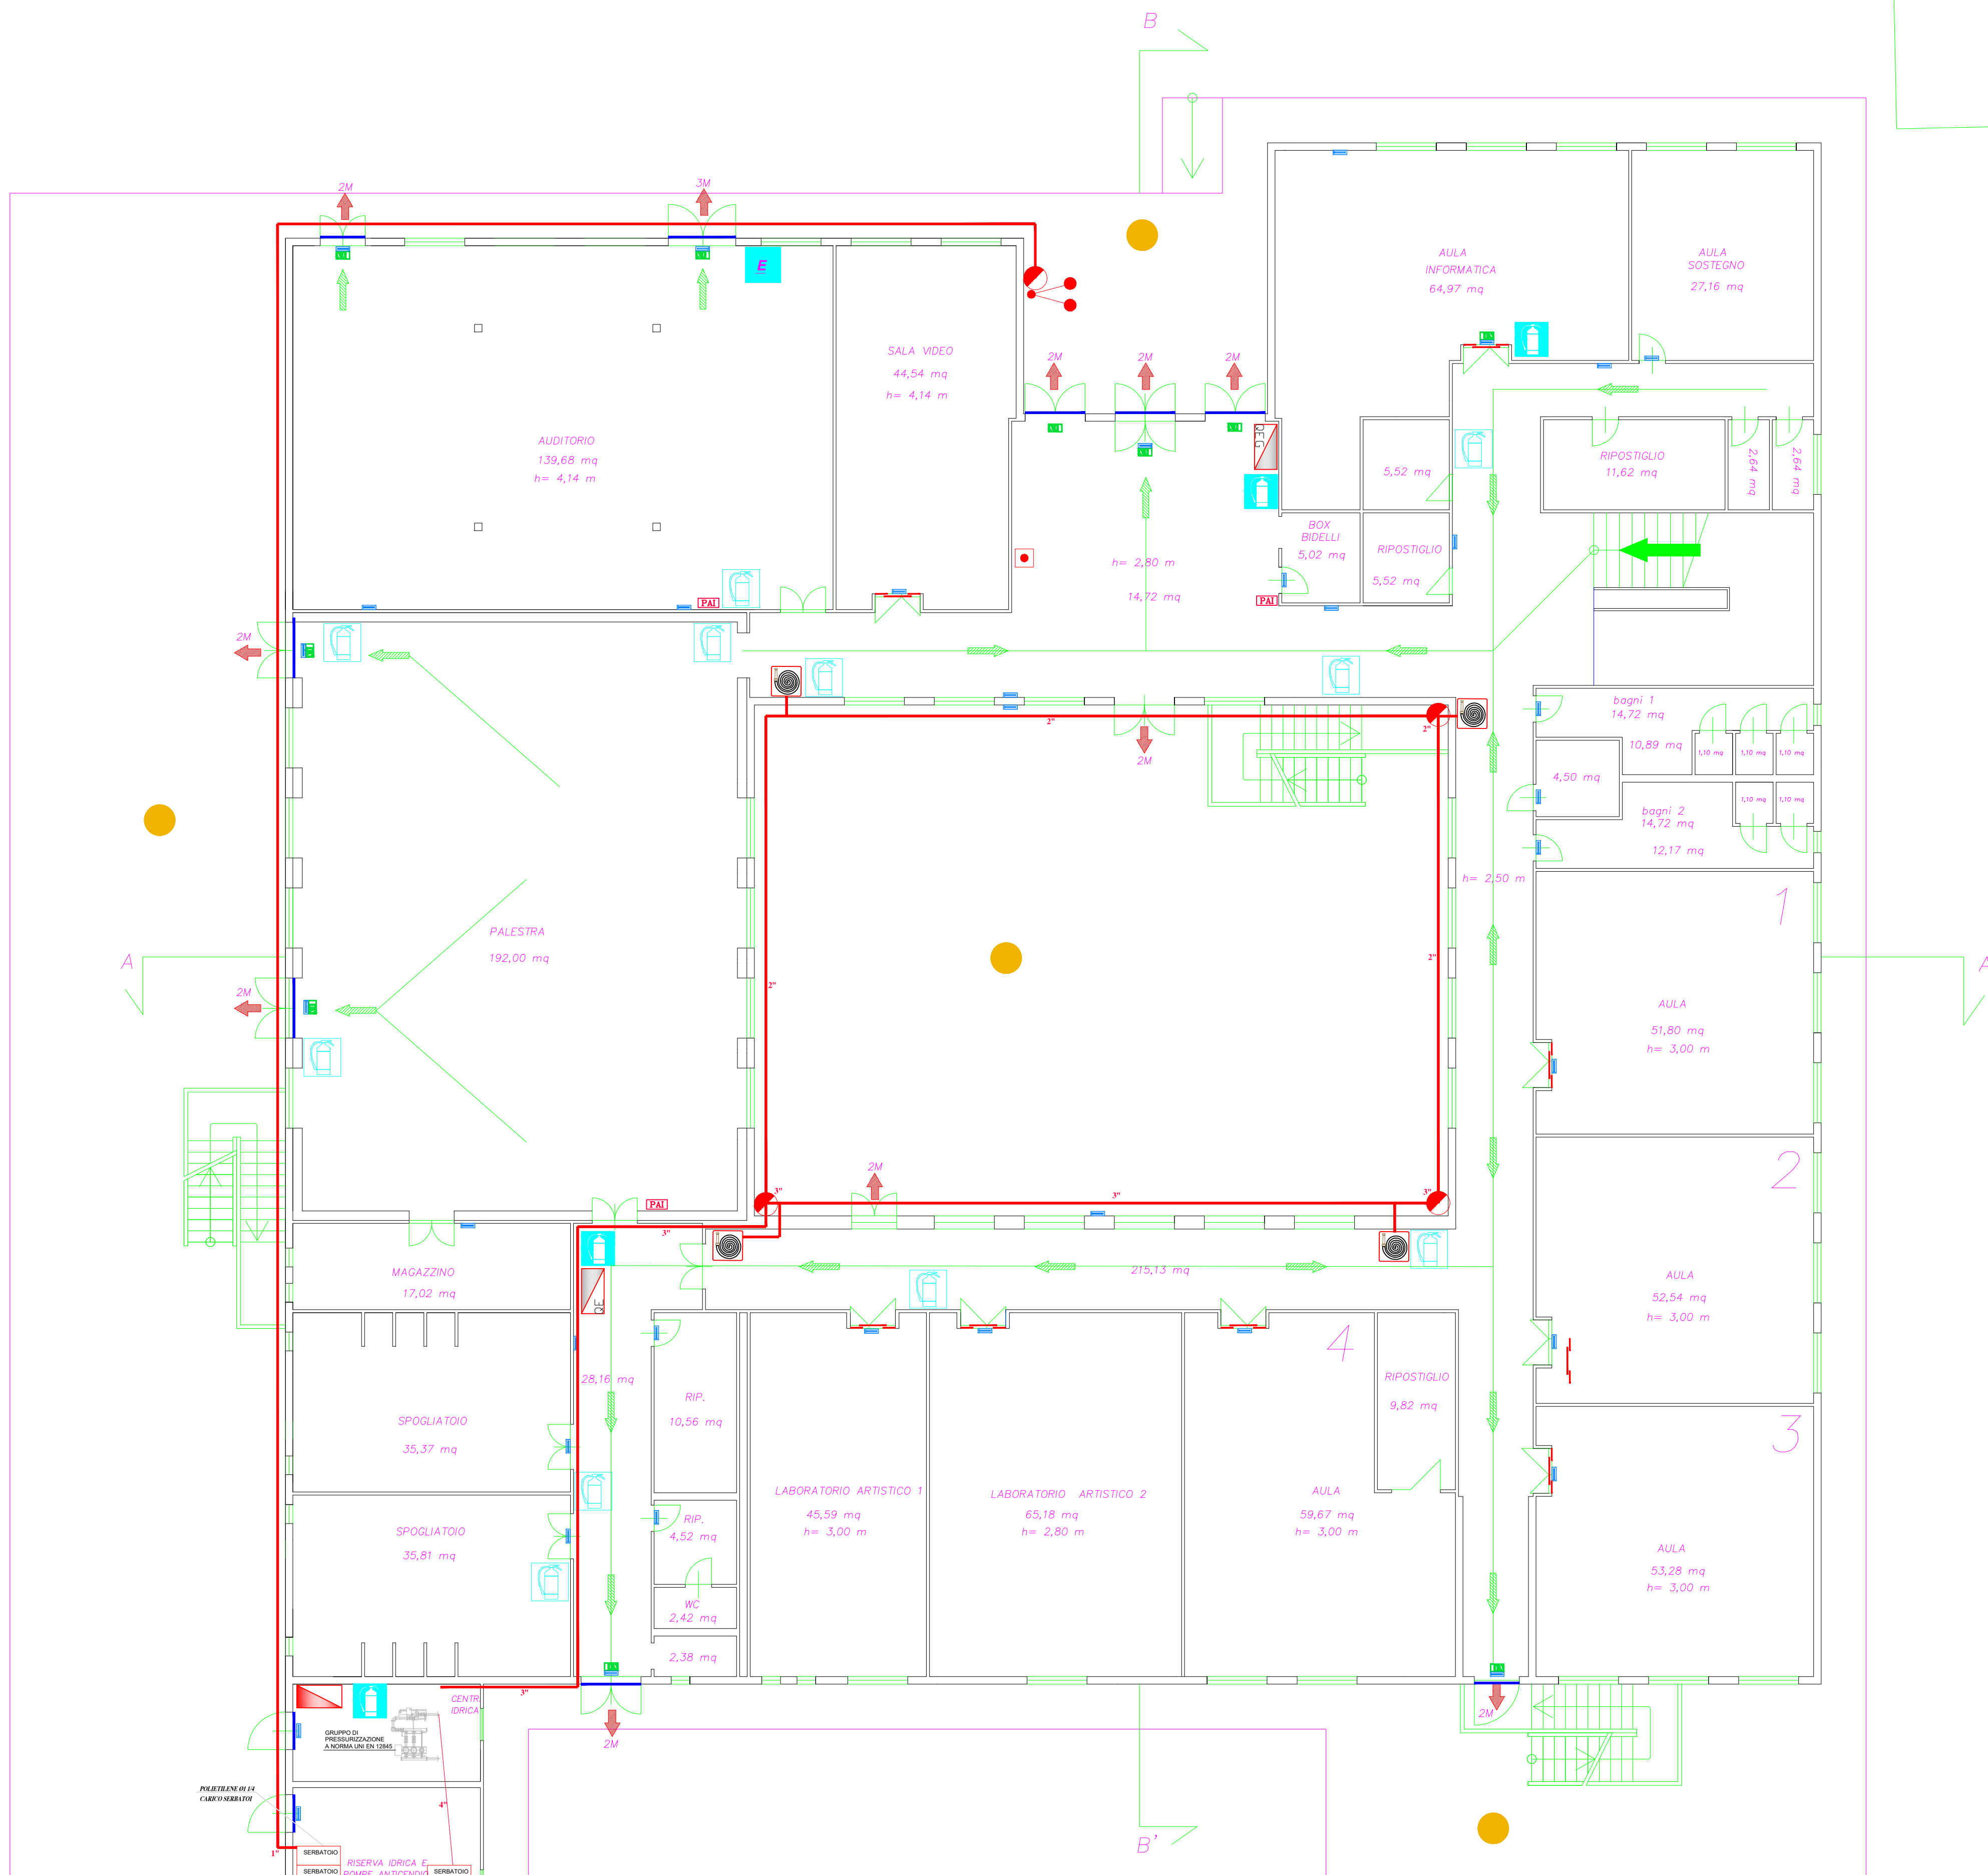

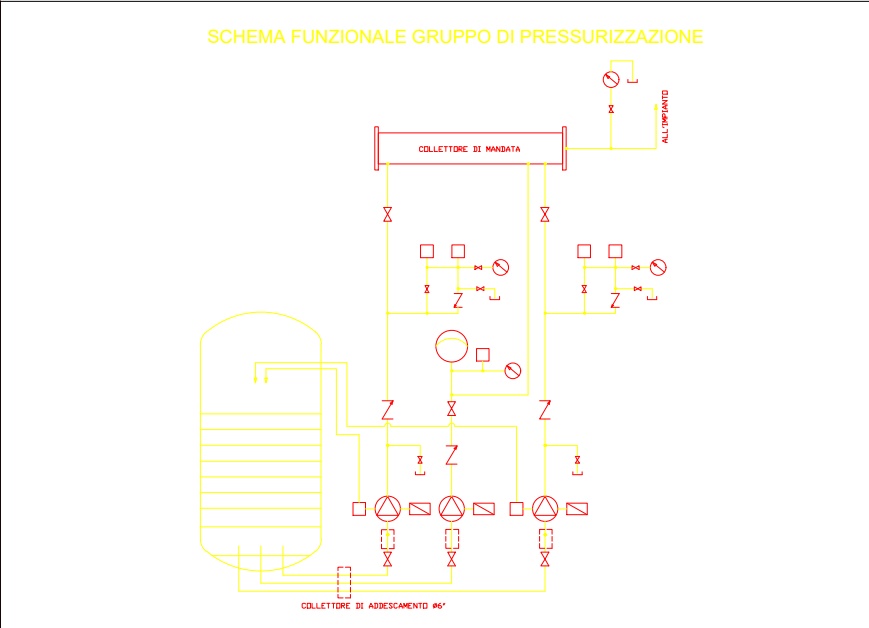



PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

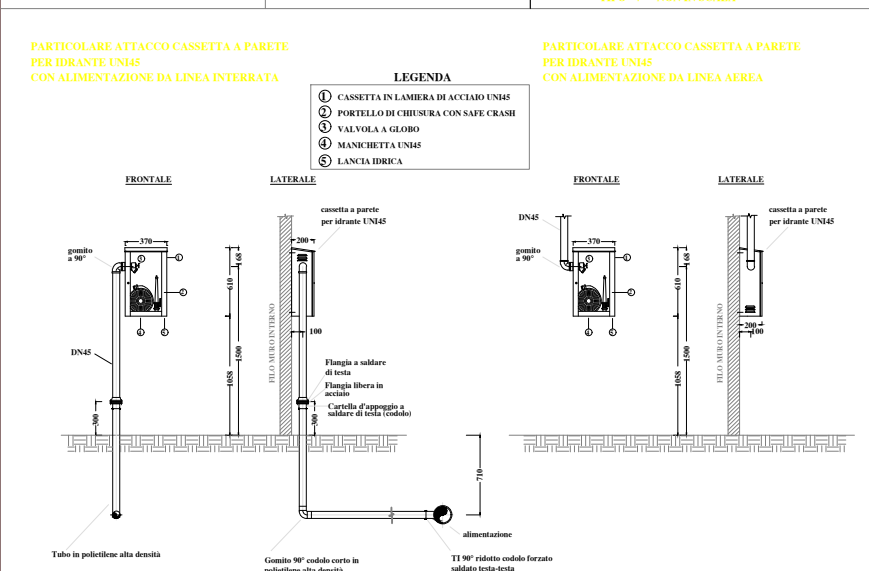

TAV 1.00



piano primo

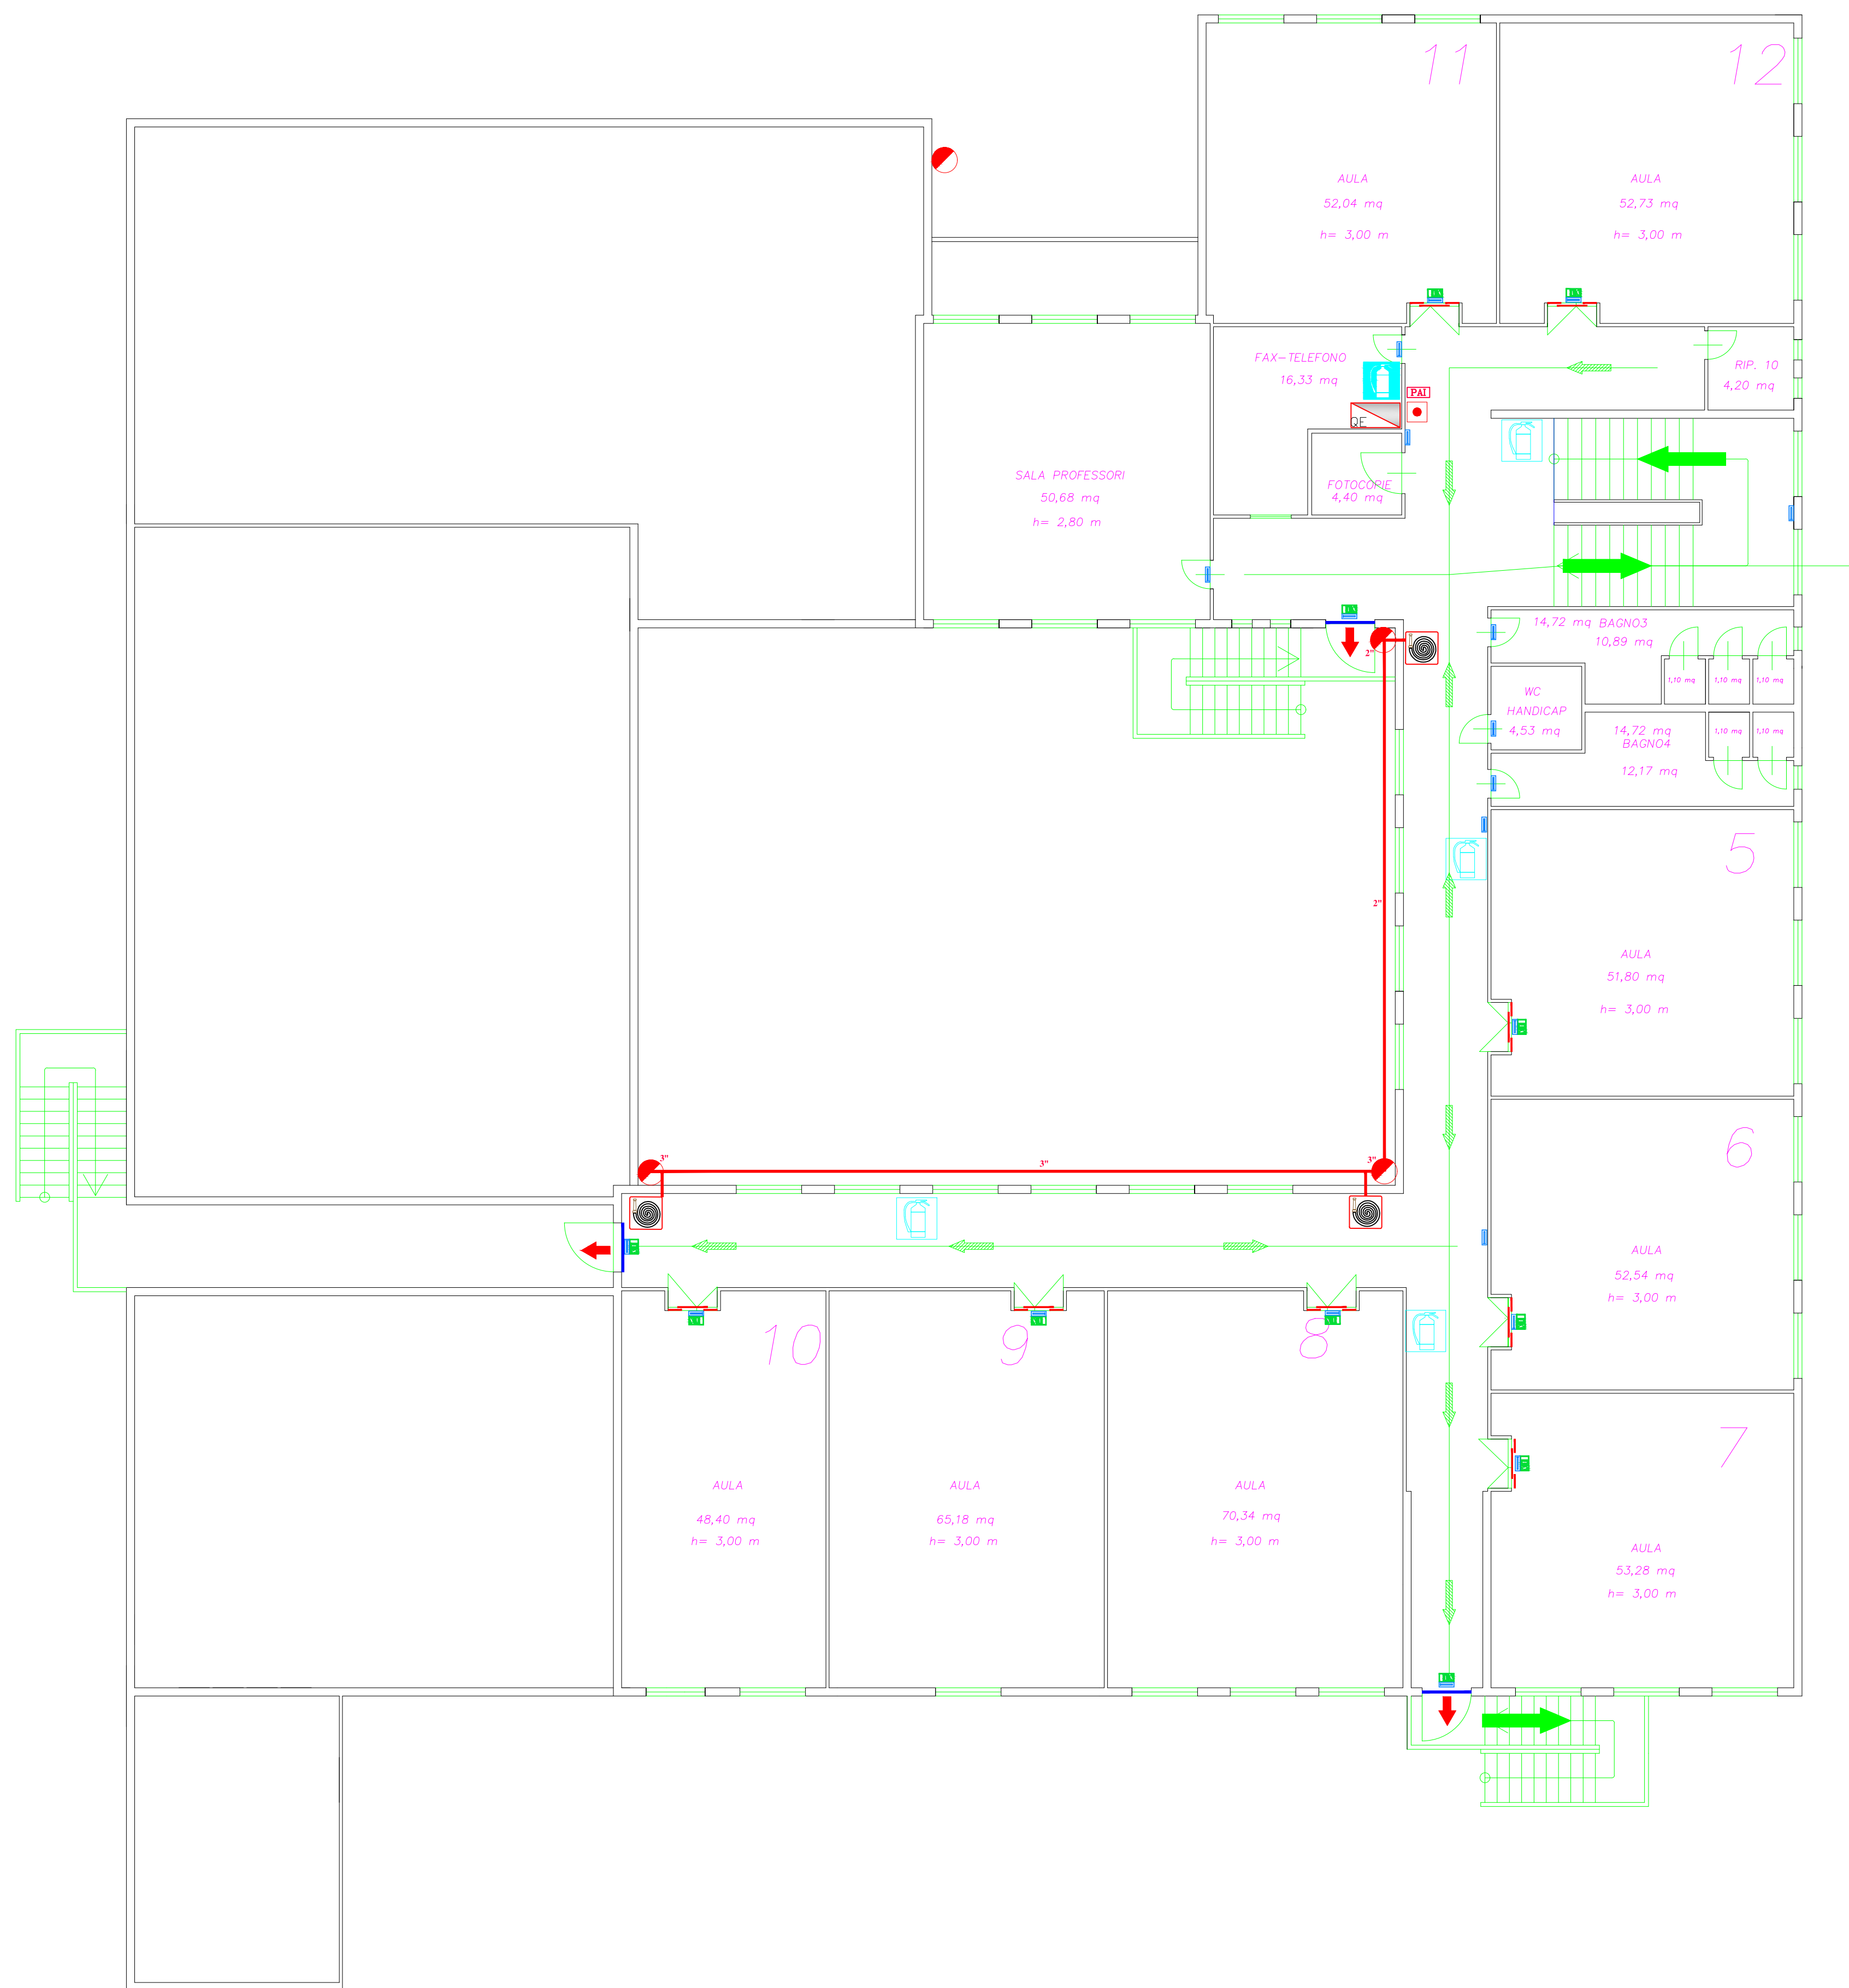

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO



- 1 - riserva idrica 22000 l
- 2 - scarico troppo pieno
- 3 - alimentazione idrica acquedotto
- 4 - valvola intercettazione
- 5 - valvola a galleggiante
- 6 - aspirazione gruppo pompaggio
- 7 - nastro
- 8 - manovoltometro
- 9 - pompa
- 10 - valvola di non ritorno
- 11 - monometro
- 12 - allaccio alla rete derivazione idranti
- 13 - attacco per automezzi V.V.F.
- 14 - circuito di prova e di ricambio

